


Plan instalacji uziemień zbiornika

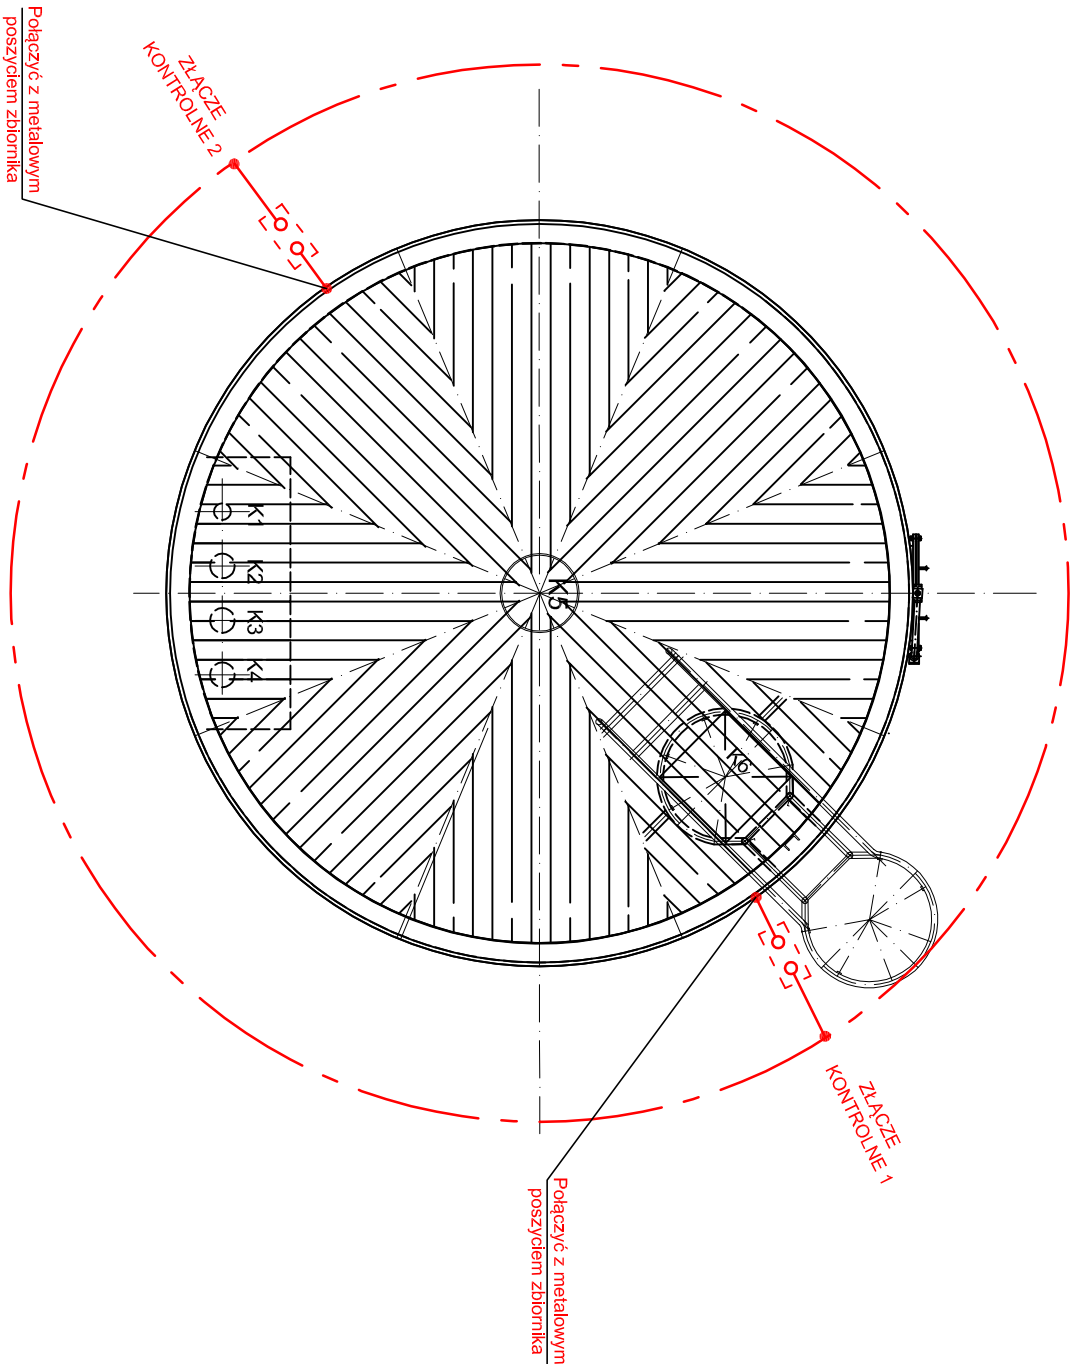

UWAGI:

1. Wszystkie elementy metalowe, rurociągi, zbrojenie fundamentu zbiornika przyłączyć do uziomu otokowego
2. Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 30x4 ułożoną na głębokości 0,6m w odległości 1m od fundamentów

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK ul. Generata Nila-Feldorfa 7, 63-000 Środa Wielkopolska			
NIP 789-144-13-52, REGON 301738655 tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm			
Zadanie: BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WODY UZDATNIONEJ DLA SUW w ŁUBOWIE			
Temat: Plan instalacji uziemień zbiornika			Sanitarna
Inwestor:	GMIŃNA ŁUBOWO, 62-260 Łubowo 1		Data: XII.2018r.
Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1 : 50
Andrzej ŁASKOWSKI	531/87/Pw		
Rys. nr.			E1