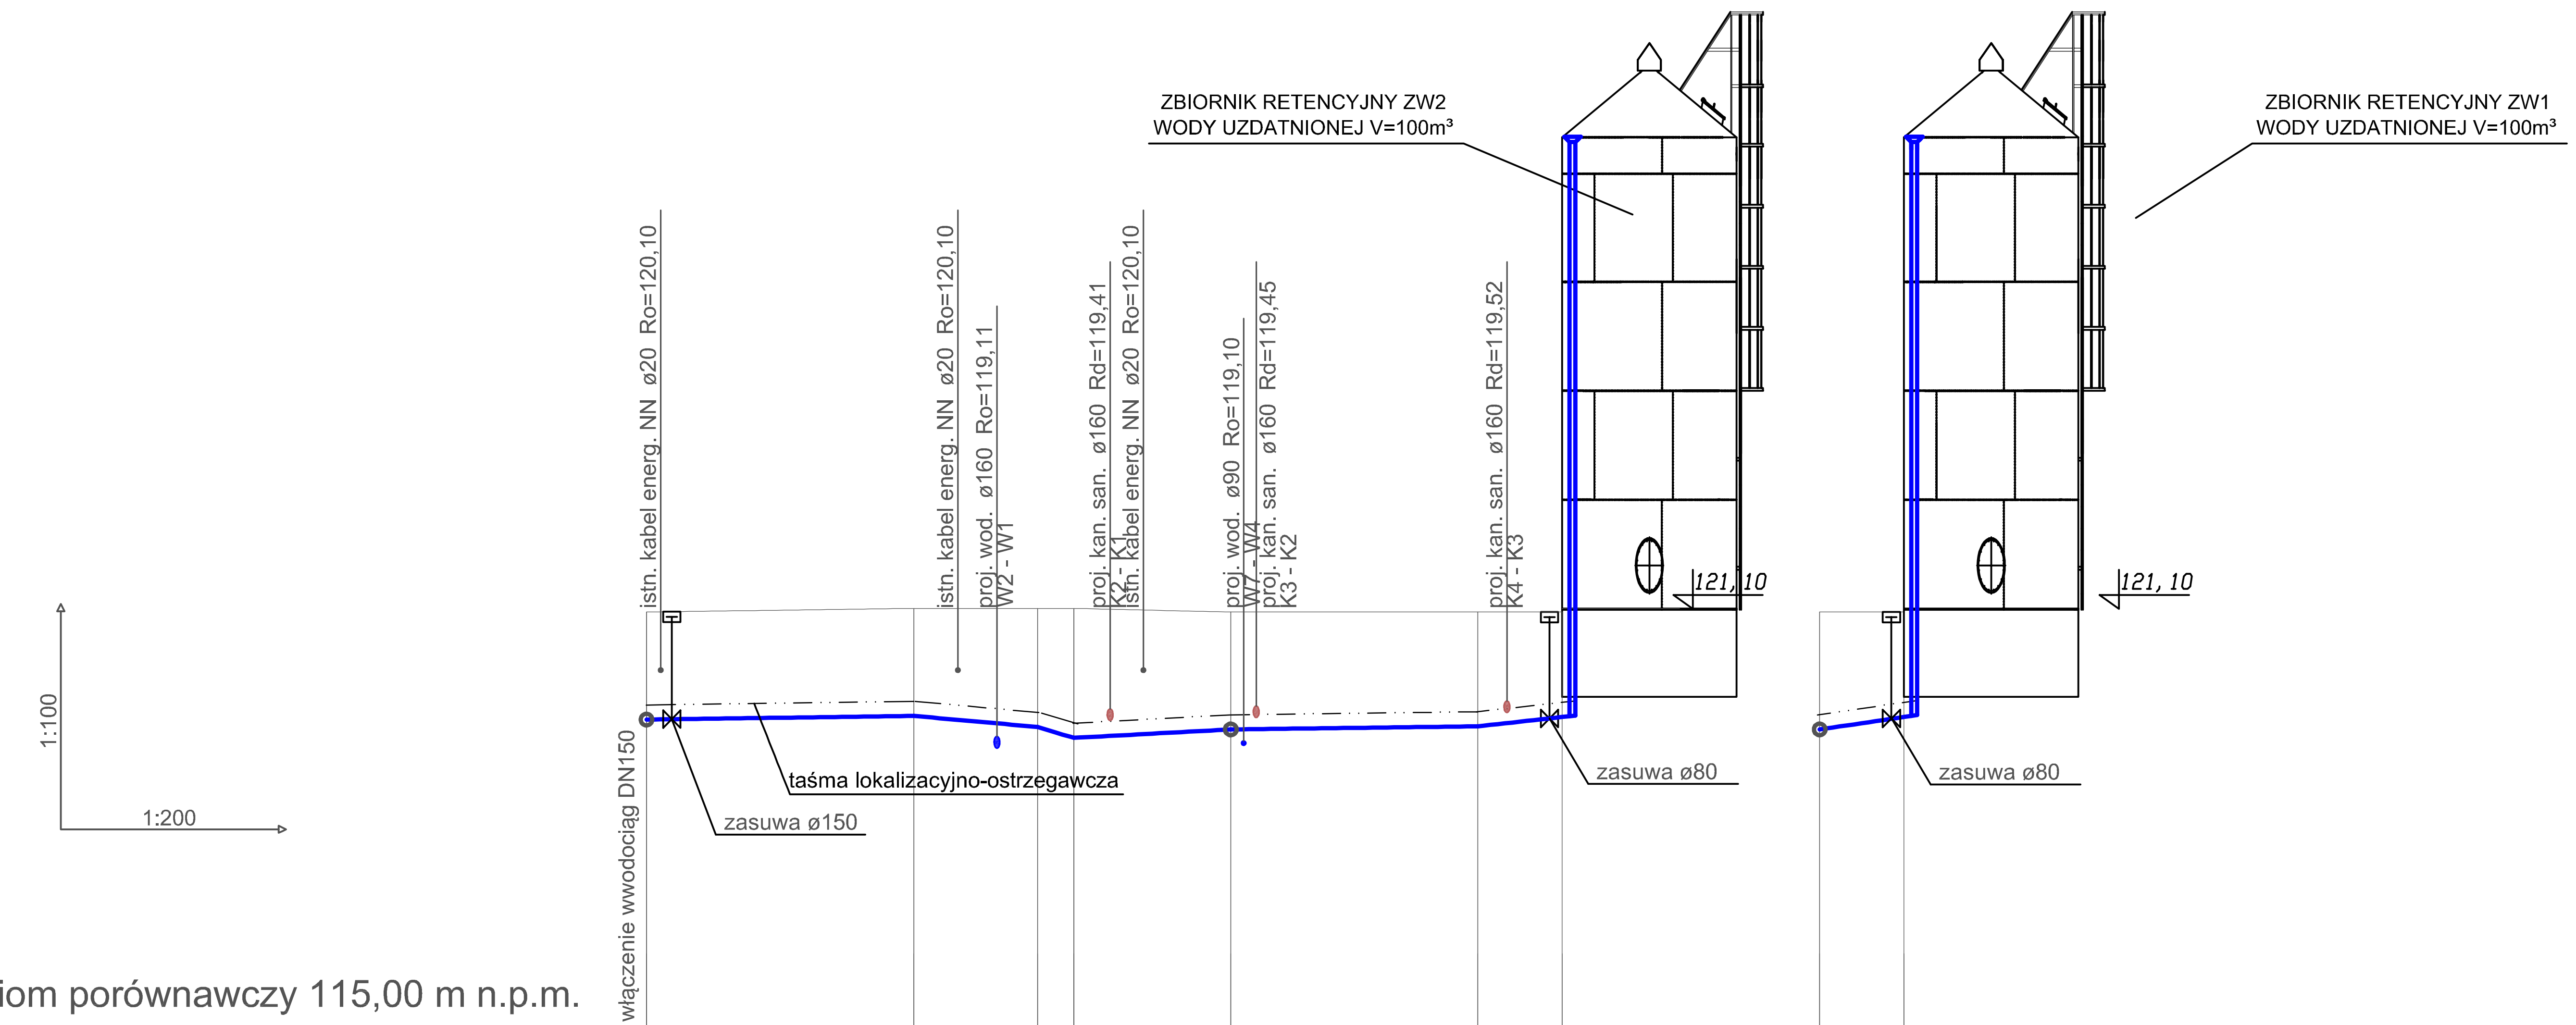

Poziom porównawczy 115,00 m n.p.m.

	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14
Rzędna terenu projektowanego	120,90	120,95	120,95	120,95	120,90	120,90	120,90
Rzędna terenu istniejącego	120,90	120,95	120,95	120,95	120,90	120,90	120,90
Rzędna osi rurociągu [m]	119,42	119,47	119,32	119,17	119,28	119,33	119,45
Zagłębienie osi rurociągu	1,48	1,48	1,63	1,78	1,62	1,57	1,45
Długość trasy [m]	0,00	7,35	10,75	11,75	16,08	22,88	25,19

	W8–W9	W9–W10	W10–W11	W11–W12	W12–W13	W13–W14
Odległości [m]	7,35	3,40	1,00	4,33	6,80	2,31
Średnice, materiał / Spadek	PE100_SDR17_sz 160×9,5 / 6,8 ‰	160×9,5 PE100_SDR17_sz / 44,8 ‰	160×9,5 / 150,0 ‰	PE100_SDR17_sz 160×9,5 / 26,8 ‰	PE100_SDR17_sz 90×5,4 / 6,3 ‰	90×5,4 / 55,3 ‰

	W12	W15
Rzędna terenu projektowanego	120,90	120,90
Rzędna terenu istniejącego	120,90	120,90
Rzędna osi rurociągu [m]	119,28	119,45
Zagłębienie osi rurociągu	1,62	1,45
Długość trasy [m]	0,00	2,32

	W12–W15
Odległości [m]	2,31
Średnice, materiał / Spadek	PE100_SDR17_sz 90×5,4 / 73,9 ‰

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK
ul. Generała Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Środa Wielkopolska
NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm

Zadanie: **BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WODY UZDATNIONEJ DLA SUW w ŁUBOWIE**

Temat: Profil podłużny wodociągu napływowego

Branża: SANITARNA

Inwestor: GMINA ŁUBOWO, 62-260 Łubowo 1

Data: XII.2018r.

Projektant: mgr inż. Robert OCHOWIAK — Nr uprawnień: WKP/0338/PWOS/10 — Podpis:

Skala: 1 : 100/200

Projektant spr.: mgr inż. Maciej DZIKOWSKI — Nr uprawnień: LOD/1487/POOS/10 — Podpis:

Rys. nr: **S1**